



操業形態変更による省エネ


ヤメル ナオス トメル
サゲル ヒロウ カエル

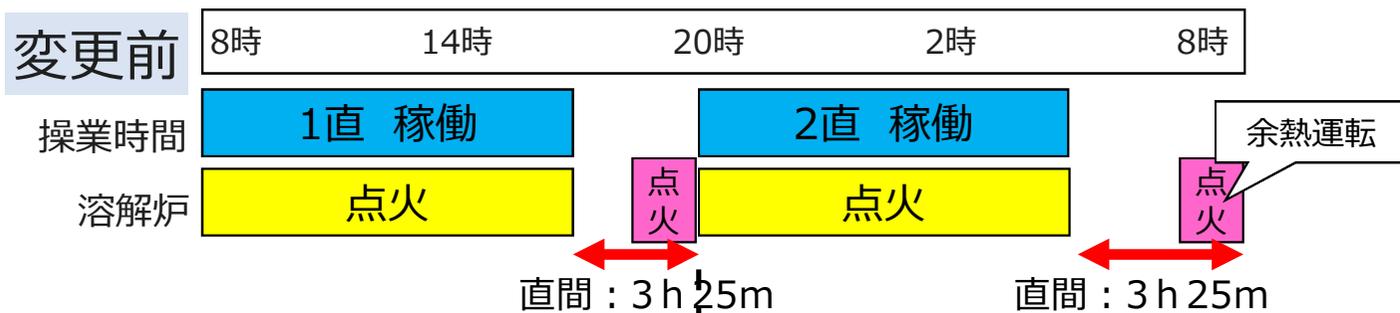

湯温度が直間で下がりすぎる
予熱点火が必要



直間を短くし
予熱点火をとめた

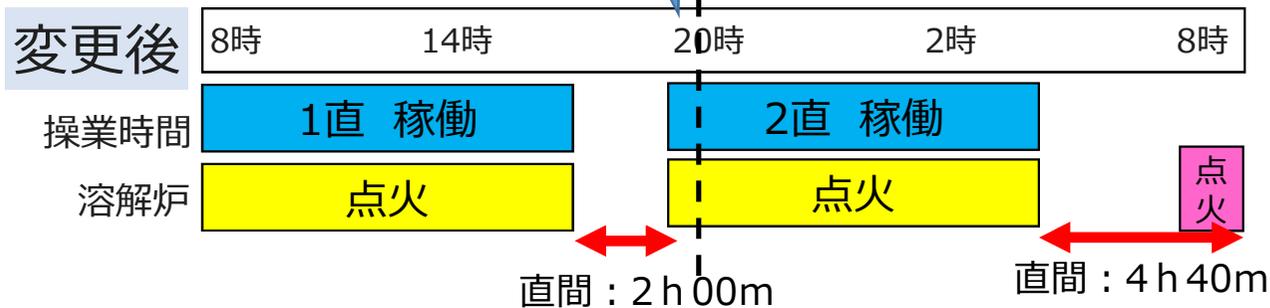

ポイント

温度低下時間

に合った操業変更

火を止めて2h15m後に余熱運転が必要なレベルに温度が下がる

2直目開始を前出し

余熱運転回数減

湯温度が下がりすぎる前に稼働再開