

工場エアー圧の適正化

ヤメル

ナオス


トメル

サゲル

ヒロウ

カエル

配管末端に接続されている
設備のエアー圧を基準に！

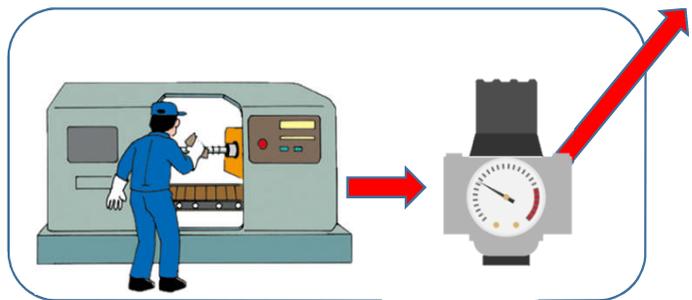


コンプレッサーの圧力を
設定する

圧力低下による異常動作を
避ける為**過剰に供給**してま
せんか？



配管末端に接続されている設備
が正常動作する様に圧力設定を行う

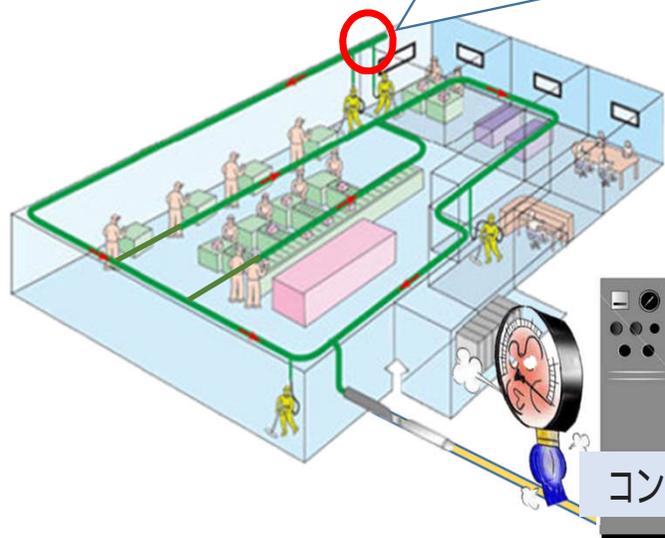

過剰な圧力設定に
なってませんか？

ポイント

低圧運転が省エネの基本