


ヤメル	ナオス	トメル
サゲル	ヒロウ	カエル


# 炉昇温完了時間の調整

改善前


炉の使用電力量イメージ

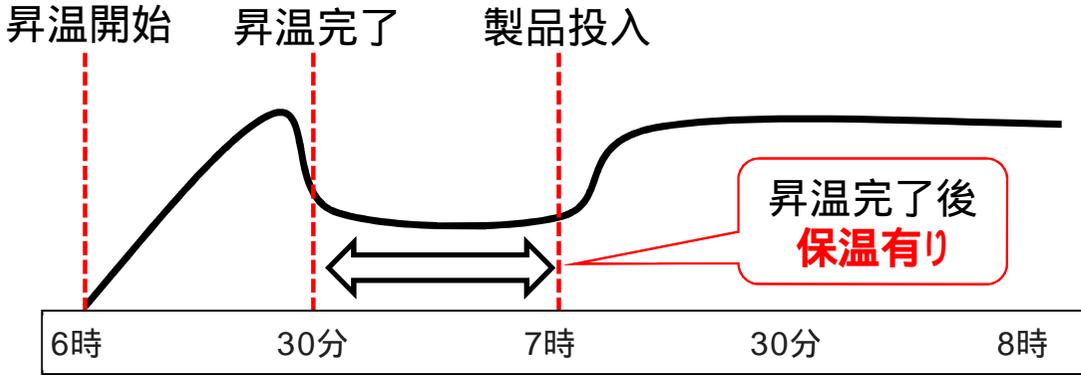

改善後

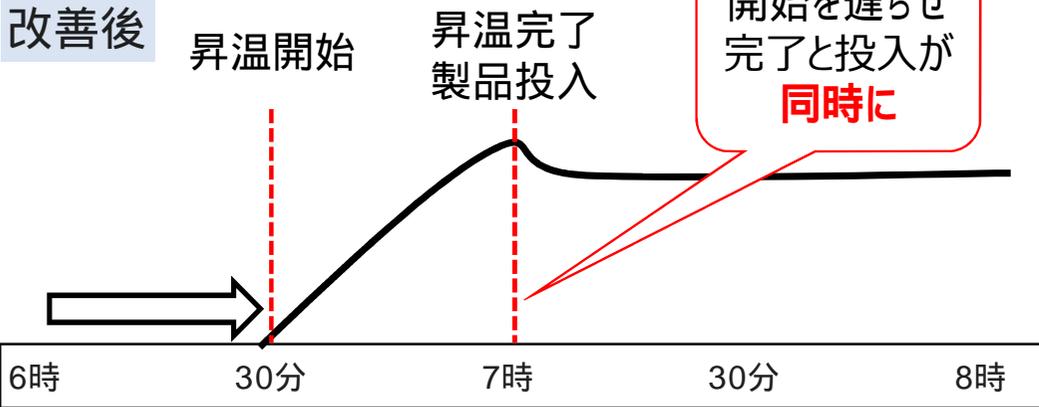

昇温完了後と**製品投入まで保温**



昇温開始タイミングを調整し、**製品投入と同時に**昇温完了させる

ポイント  
製品の動きに**合わせた設備の稼働**  
(just in time)